



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

Dados da Ordem

Número da Ordem:	0012/2020	Processo Utilização:	0316437
Orgão/Entidade:	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Pedido Nº:	003/2020	Data do Pedido:	04/09/20 00:00
Ata Nº:	025/2019/Unemat	Validade da Ata:	03/10/20 00:00

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
UNEMAT	2020	2620100172000	33903053	339030	1212203620079900 -	100	2.413,29

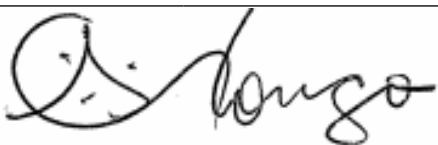
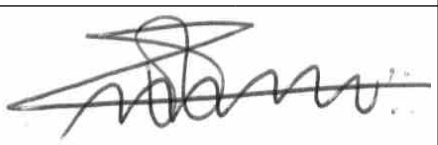
Dados do Fornecedor

Fornecedor:	EXTINCENTER COMÉRCIO E RECARGA DE EXTINTORES EIRELLI ME	Telefone:	(65) 3682-0700
Endereço:	Rua São Bento	Bairro:	Centro
CNPJ:	03551500000100	Inscrição Estadual:	13194908-0
Banco:	BANCO DO BRASIL	Agência:	2764-2
		Conta:	14371-5
Número Empenho:			

Dados dos Itens

Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unidade	Marca	Quant.	Lote	Valor	Valor Total
1	1061423	RECARGA DE EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	6	Lt 001 ME/EPP	57,00	342,00
2	1061425	RECARGA DE EXTINTOR TIPO CO2, (GÁS CARBÔNICO) CAPACIDADE PARA 06 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	2	Lt 001 ME/EPP	105,00	210,00
6	1061419	RECARGA DE EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 04 QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT. UNIDADE.			UN	Extincenter	20	Lt 001 ME/EPP	56,00	1.120,00
7	1047204	RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS (PÓ QUÍMICO SECO), CAPACIDADE PARA 12 (DOZE) QUILOGRAMAS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT.			UN	Extincenter	1	Lt 001 ME/EPP	95,00	95,00
8	1030700	MANGUEIRA DE PVC - BAIXA PRESSÃO PARA EXTINTOR DA ÁGUA PRESSURIZADA (AP)10L, DE 600 MM. UNIDADE.			UN	Mocelin	1	Lt 001 ME/EPP	8,00	8,00
9	1058560	MANGUEIRA DE PVC DE BAIXA PRESSÃO 600MM PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CAP. 4,6,8,12 KG.			UN	Mocelin	1	Lt 001 ME/EPP	8,00	8,00
10	1058552	MANÔMETRO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA MEDIR PRESSÃO DO			UN	Mocelin	2	Lt 001 ME/EPP	5,00	10,00

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

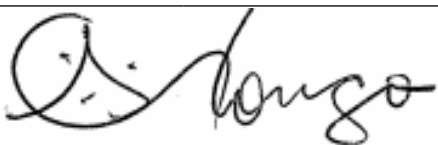
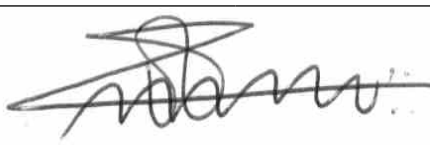
VISTO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
"Ordem de Utilização de Ata"

10	1058552	EXTINTOR.			UN	Mocelin	2	Lt 001 ME/EPP	5,00	10,00
11	1030699	VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO PARA EXTINTOR DA ÁGUA PRESSURIZADA (AP) CAPACIDADE 10 LITROS E/OU PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE DE 4 KG E 6 KG. UNIDADE.			UN	Mifire	1	Lt 001 ME/EPP	14,99	14,99
1	1069191	CONE REFLETIVO: DISPOSITIVO DE CONTROLE DE TRÁFEGO, AUXILIAR À SINALIZAÇÃO, DE USO TEMPORÁRIO, UTILIZADO PARA CANALIZAR E DIRECIONAR O TRÁFEGO E DELIMITAR ÁREAS; CORPO DO CONE: DE PEÇA CÔNICA COM BASE DE SUSTENTAÇÃO COM SAPATAS, ISTO É, PÉS DE APOIO; - DEVE POSSUIR FLEXIBILIDADE TAL QUE, QUANDO SOB IMPACTO DO TRÁFEGO FOR SOLICITADO A DOBRAR A 90°, NÃO APRESENTE RUPTURA E VOLTE A POSIÇÃO INICIAL POR SI MESMO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES PERMANENTES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DO CONE DEVEM ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NBR 15071 E DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: O CONE DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS, INQUEBRÁVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, AÇÃO DE VENTOS, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS E DESLOCAMENTOS NOS POSICIONAMENTOS INICIAIS. O CONE DEVE TER ACABAMENTO ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES. O CONE NÃO DEVE CAUSAR DANOS AOS VEÍCULOS, QUANDO ABALROADO PELOS VEÍCULOS. O CONE DEVE SER CONSTITUÍDO DE UMA PEÇA ÚNICA, NÃO SE PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE LASTRO ACOPLÁVEL, PORÉM ADMITE-SE O EMPILHAMENTO DE DOIS			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO/DESPEZA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS

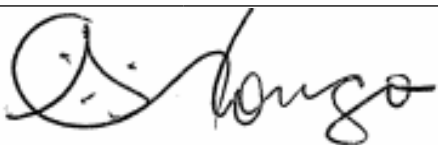
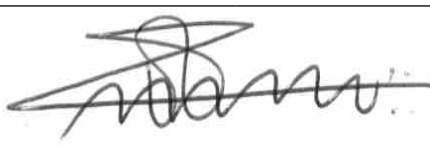



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

"Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	<p>FORMA E AS DIMENSÕES DO CONE DEVEM ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: ALTURA ENTRE 72CM A 76CM, BASE ENTRE 38X38CM A 40X40CM. O CONE DEVE SER PREDOMINANTEMENTE LARANJA COM DUAS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS, AUTO-ADESIVAS, FLEXÍVEIS, BRANCAS COM 10 CM DE LARGURA CADA. AS FAIXAS RETRO-REFLETIVAS DEVEM TER REFLETIVIDADE CONFORME PELÍCULAS TIPO II DA NBR 14644 E, DEVEM POSSUIR ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR A BOA ADERÊNCIA. LOGO ABAIXO DA FAIXA INFERIOR, DEVE TER A GRAVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PMMT OU BPMTRÂN EM RELEVO, DE FORMA INDELÉVEL COM APROXIMADAMENTE 18 CM DE LARGURA POR 5 CM DE ALTURA. A MASSA DO CONE DEVE SER ENTRE 3 KG E 4 KG. A ALTURA DE DOIS CONES IDÊNTICOS, QUANDO EMPILHADOS, NÃO DEVE EXCEDER 1,1 VEZ A ALTURA DE UM CONE. O CONE DEVE POSSUIR REBAIXOS PARA PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS A FIM DE EVITAR DESGASTES. O CONE NÃO DEVE SOFRER ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS APÓS EXPOSIÇÃO AO INTEMPERISMO ARTIFICIAL POR UM PERÍODO DE 120 H, ENSAIADO CONFORME MÉTODO ASTM G 153.</p> <p>- A COR NÃO DEVE SOFRER ALTERAÇÕES; - A DUREZA NÃO DEVE APRESENTAR VARIAÇÃO MAIOR QUE 10% EM RELAÇÃO À DUREZA INICIAL; - O LIMITE DE RESISTÊNCIA E ALONGAMENTO DEVE ATENDER AO MÍNIMO ESPECIFICADO CONFORME AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO MATERIAL QUE DEVEM ATENDER À: REQUISITOS DE DUREZA SHORE VALOR</p>			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30
---	---------	---	--	--	----	----------	---	---------------	--------	--------

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO/DESPESSA: ___/___/___
 SAMUEL LONGO	 RODRIGO BRUNO ZANIN	 ORDENADOR DE DESPESAS



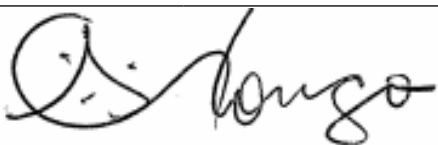
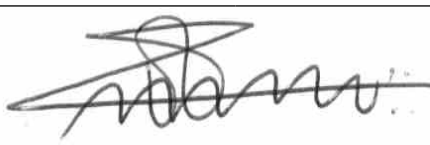
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
 SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
 "Ordem de Utilização de Ata"

1	1069191	TRAÇÃO VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 7 MPA, REQUISITOS DE ALONGAMENTO EM 50 MM VALOR ESPECIFICADO: MÍNIMO 200%. A DETERMINAÇÃO DA DUREZA SHORE DEVE SER REALIZADA CONFORME A NBR 7456, E O ENSAIO DE TRAÇÃO DEVE SER FEITO CONFORME A ASTM D 638. A PELÍCULA REFLETIVA DEVE SER SUFICIENTEMENTE FLEXÍVEL, DE MODO QUE NÃO APRESENTE TRINCAS			UN	Plastcor	5	Lt 008 ME/EPP	121,06	605,30
VALOR TOTAL									2.413,29	

Pedido Destinado a Atender

Setor:	CÂMPUS DE NOVA MUTUM	Período:	12 meses
Destino do	NOVA MUTUM	Numero de Pessoas:	850
Local de Entrega:	AVENIDA DAS GARÇAS Nº. 1192N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS	Prazo de Entrega:	Conforme Termo de Referência

Portaria n. 020/2011/GAB/SAD, de 07/06/2011 publicada no DOEMT de 08/06/2011, páginas 79 e

VISTO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO EM: 04/09/2020	AUTORIZADO/DESPESA: ___/___/___
		
SAMUEL LONGO	RODRIGO BRUNO ZANIN	ORDENADOR DE DESPESAS